



SGI SISTEMAS Ref. SSI 18 FRONTAL

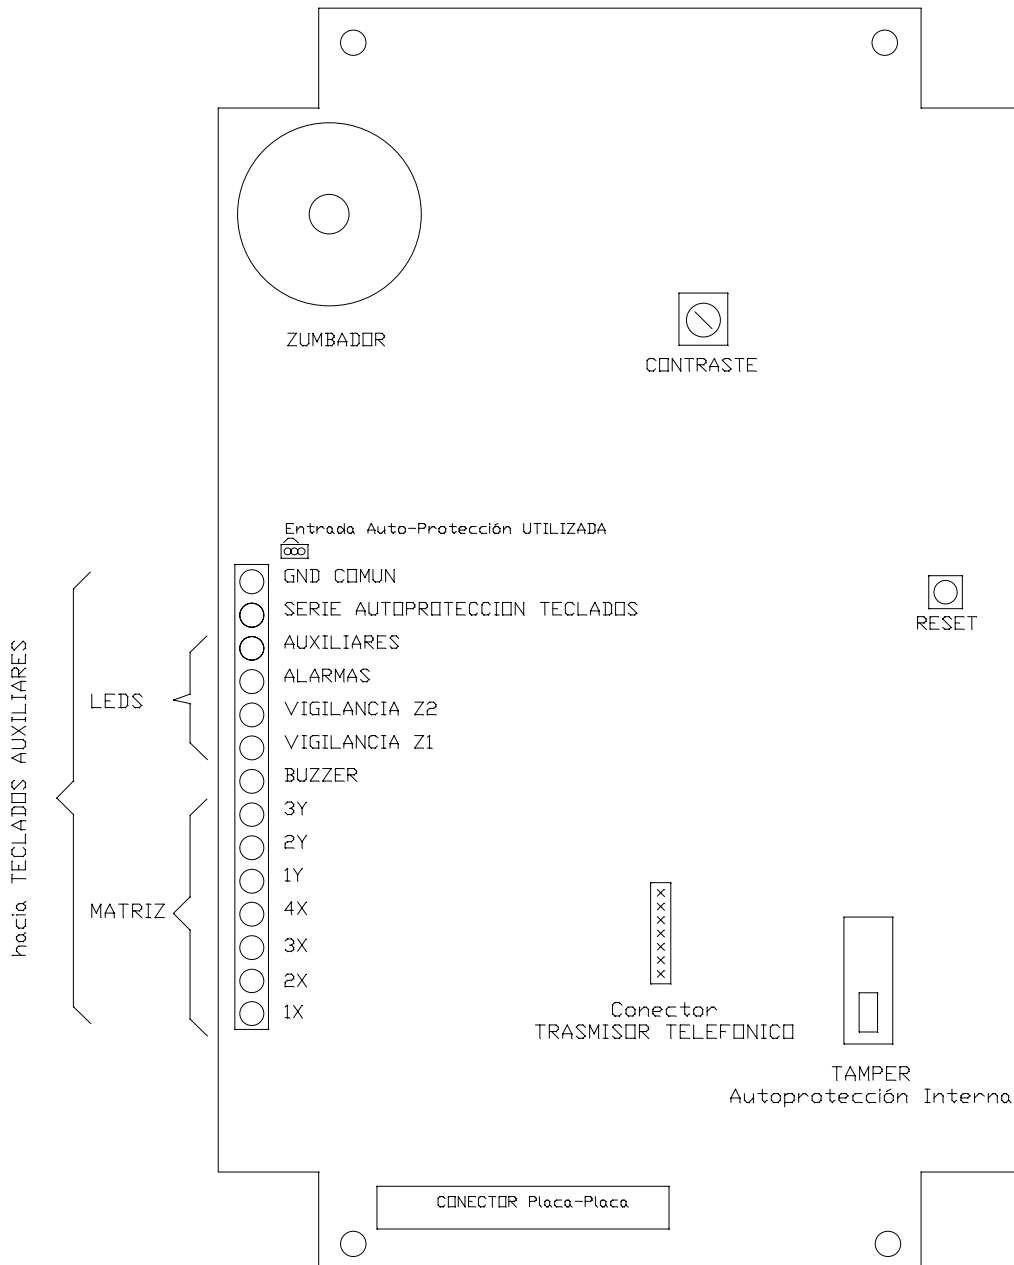


SGI SISTEMAS Ref. SSI 18 TRASERA

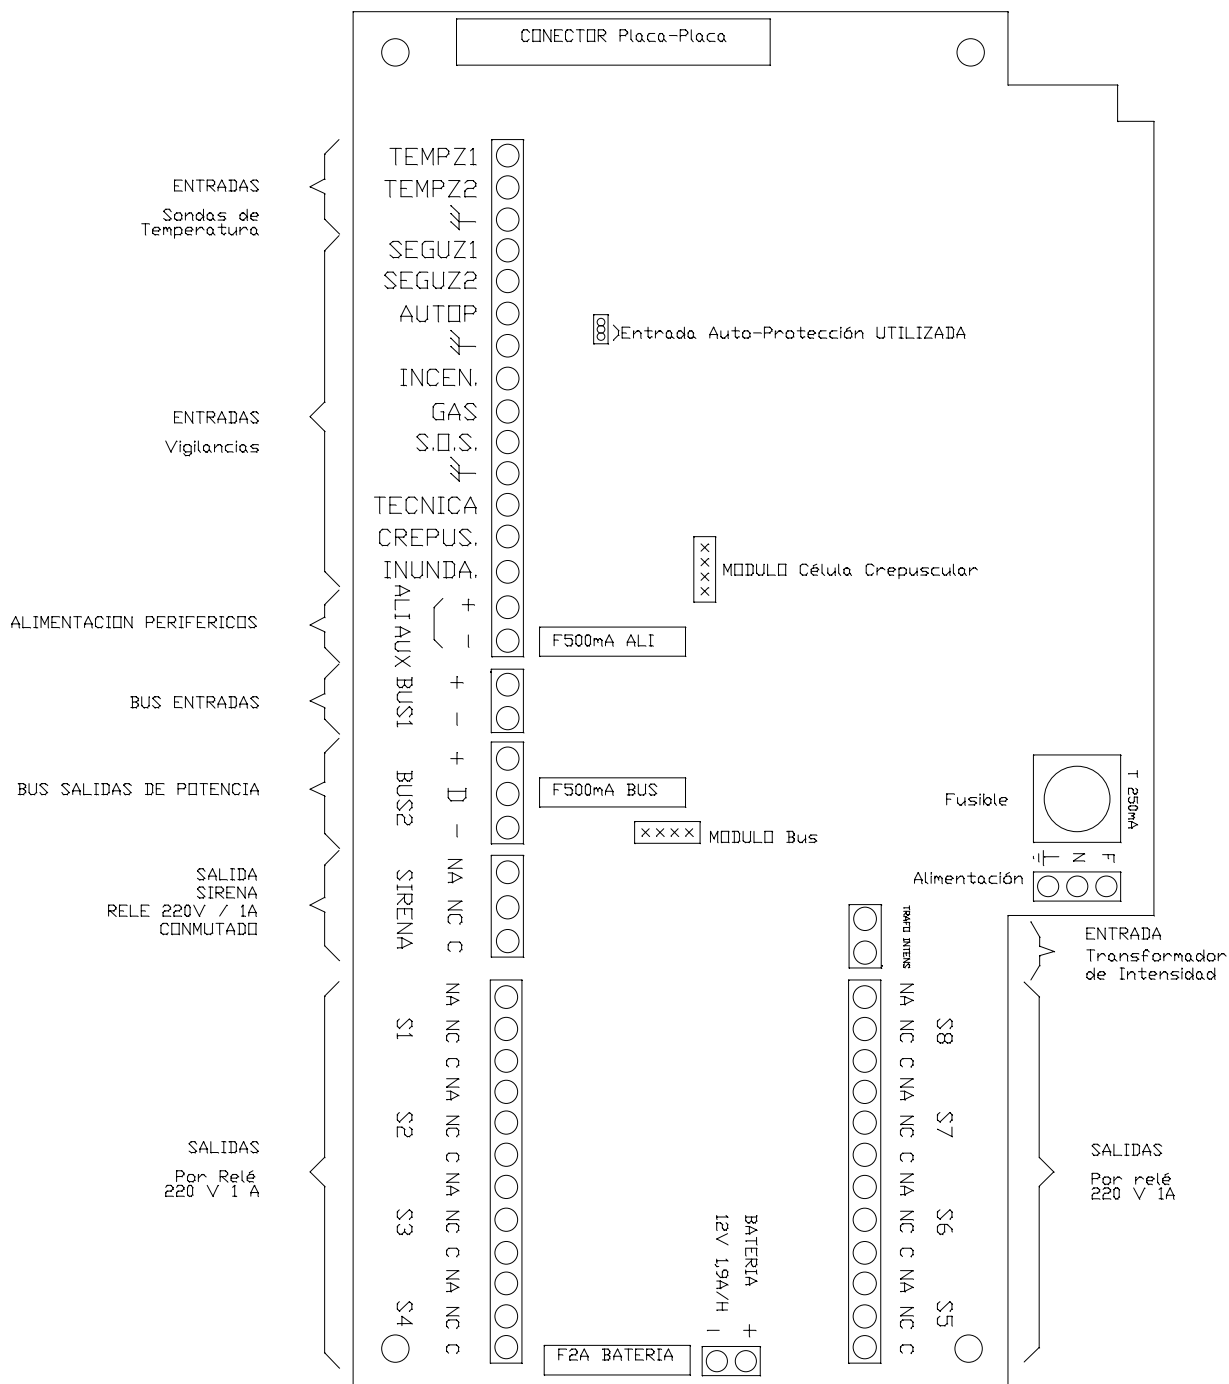

NOTAS SOBRE LA ALIMENTACION DE LA UNIDAD CENTRAL

- Utilizar un cable de 3 conductores de 1,5 mm de sección para la conexión de la unidad central a la red (220 V / 50 Hz).
- La tierra debe estar obligatoriamente conectado.
- Debe utilizarse un seccionador bipolar accesible en instalación y una protección contra la sobreintensidad (10 A) y contra las fugas de tierra.

SGI SISTEMAS Ref. CT1XP

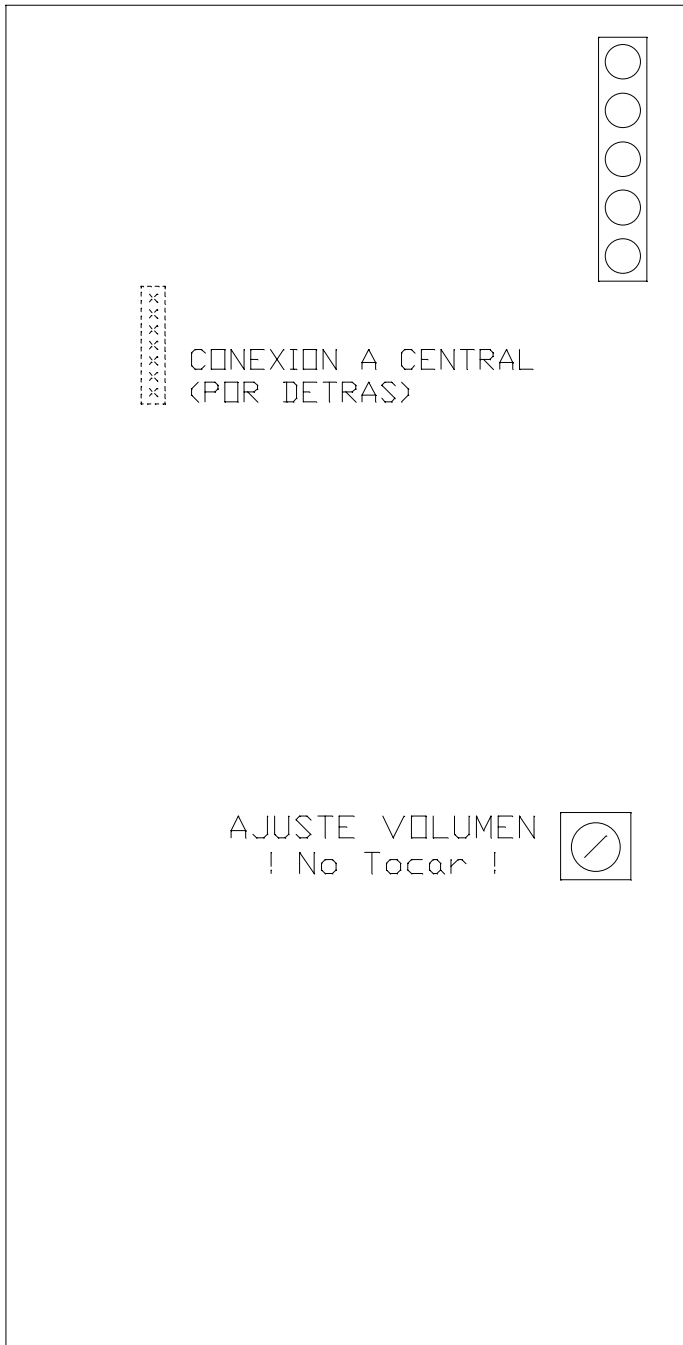

L1IN
L2IN
L1OUT
L2OUT
TOMA DE TIERRA (TELEFONICA)